

Nombre: Hospital Dr Raul Hdez. SA
Potencia: 55.8 kW
Tarifa: GDMTO


Teléfono: 5613653647
Fecha: 20 de Octubre de 2025
Número de Servicio: 058250881571

HOY CONSUMES SIN PANELES	7,030 kWh	y pagas a CFE	\$ 23,882
TU PRODUCCIÓN CON	90 PANELES	7,566 kWh	y pagas a CFE \$494
TE AHORRARÁS	97.93 % AL MES	\$ 23,388	en pesos

Pagas actualmente a la compañía de energía
\$71,646.00 MXN
AL AÑO

Con paneles solares pagarás al año
\$5,928.00 MXN

Tu ahorro económico anual
\$69,885.00 MXN

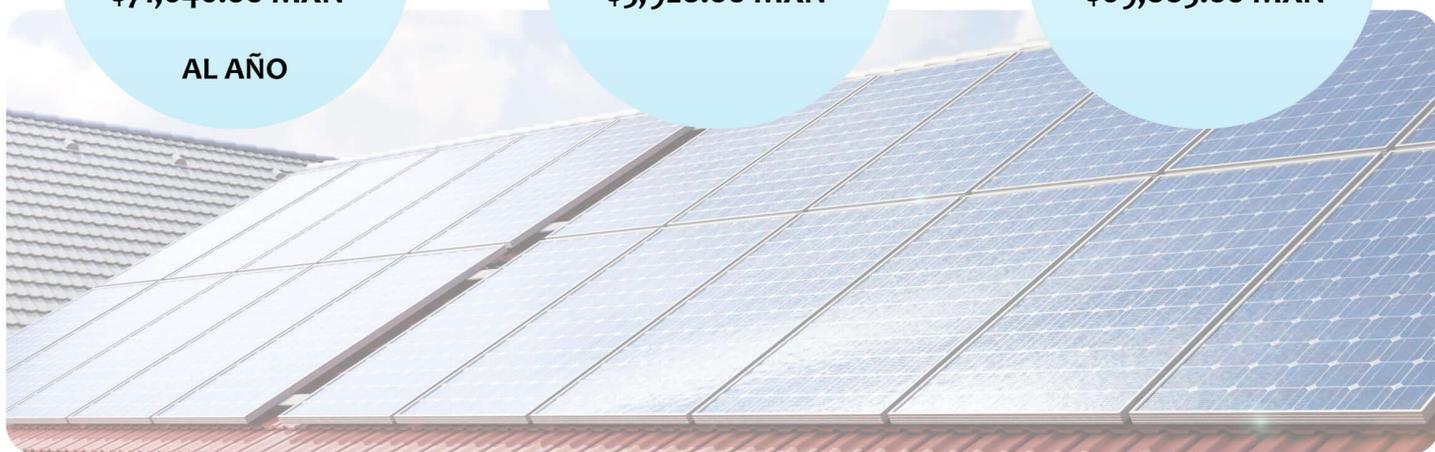

RETORNO DE INVERSIÓN

12.8 AÑOS

POTENCIA Módulos

620 W

Cantidad de Módulos

90


ÁREA

252 m²

TASA INTERNA DE RETORNO

7.8 %

Generación de energía

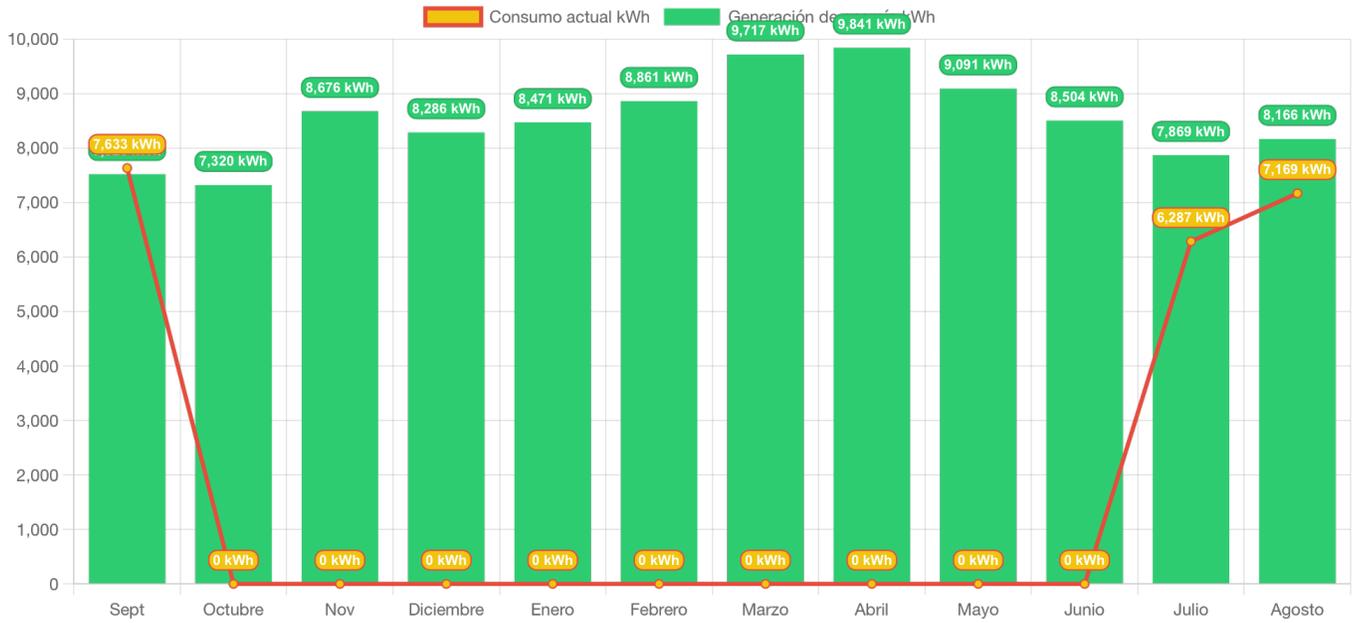

	Sept	Octubre	Nov	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
Generación de energía	7,520.2	7,320.2	8,675.8	8,286.3	8,471.2	8,860.8	9,717.2	9,840.7	9,091.0	8,504.5	7,869.1	8,166.2
Consumo actual	7,633.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6,287.0	7,169.0



Propuesta 1

FECHA:
20 de Octubre de 2025

FECHA DE VENCIMIENTO:
4 de Noviembre de 2025

Folio No # 20250646

Hospital Dr Raul Hdez. SA

Tel: 5613653647

Email: ventas@kinicsolar.com

Cant.	Concepto	Precio	Total
90	Jinko Solar PV Bifacial Module 620W(Garantia 12 años defecto de Fabricación y 30 años generando energía bajo contrato)		
1	Growatt Inverter 50 kW MAX 50KTL3-LV (Garantia de 10 Años por defecto de Fabricación)		
1	Estructura de Aluminio Anodizado para lo fotovoltaico con tornillería de acero inoxidable (10 años Garantia)certificado (UL-2703)		
1	Mano de obra Certificada EC-0586.01		
1	Cableado, Tubería y Protecciones Eléctricas como lo rige la Norma Oficial Mexicana		
1	Gestoria UIIE y/o UVIE (si el predio es tarifa GDMTH ,GDMTO o cuenta con transformador es necesario realizar Unidad de inspección o verificación eléctrica)		
1	Gestoria de Interconexion (tramite e instalación de medidor Bidireccional)		

Subtotal	\$ 801,000.00
IVA	\$ 96,120.00
TOTAL (MXN)	\$ 897,120.00

Este Presupuesto tiene una vigencia de 10 días después de haber sido presentado. De Requerir modificaciones o Adecuaciones en A/C tiene un costo extra.